

ТОО "Саулет-2050"

Государственная лицензия 17-ГСЛ № 13018892 от 22 ноября 2013 г.

Заказчик: ТОО «Комплекс»
Начальная школа–детский сад «Керемет»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство детского сада и начальной школы по_ адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, улица Т.Рамбердиева, №1 «Д»»

Пожарная сигнализация

Туркестан - 2022 г.

ТОО "Саулет-2050"

Государственная лицензия 17-ГСЛ № 13018892 от 22 ноября 2013 г.

Заказчик: ТОО «Комплекс»
Начальная школа–детский сад «Керемет»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство детского сада и начальной школы по_ адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, улица Т.Рамбердиева, №1 «Д»»

Пожарная сигнализация

Директор:

ГИП:



Ерен А.

Умирзак Е.Б.

Туркестан - 2022 г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ПС

Лист	Наименование	Примечание
1.	Общие данные.	
2.	Схема сети пожарной сигнализации. Условные обозначения	
3.	План пожарной сигнализации	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Обозначение	Наименование	Примечание
<u>ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>		
СНиП РК 2.02-11-2002	Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей и сооружений	
СНиП РК 2.02-15-2003	Пожарная автоматика зданий и сооружений.	
<u>ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>		
ПС-СО	Спецификация оборудования.	на 1 листе

Рабочий проект зданий по адресу улица Т.Рамбердиева, №1 «Д» в г. Туркестан, Туркестанская область. Разработан в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво - пожарную безопасность и исключающие вредные воздействия на окружающую среду, а так же предупреждающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

ГИП

Умирзак Е.Б.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий проект разработан на основании здания на проектирование. В настоящей проекте предусмотрены автоматическая пожарная сигнализация.

Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для:

- автоматического обнаружения загорания или пожара
- автоматического сообщения о загорании.

Система пожарной сигнализаций зданий по адресу улица Т.Рамбердиева, №1 «Д» в г. Туркестан, Туркестанская область за проектировано на базе приемно контрольного прибора.

В качестве пожарный извещателей используются тепловые дымовые (кроме мокрых) и ручных пожарных извещателей ИПР устанавливаемых на стене на высоте 1,5 метра от пола на путях эвакуации.

Сеть пожарной сигнализации выполняется проводом КСП-2х0,5 прокладываемых кабельных пластиковых каналах по потолку, по стенам, по вертикальному стояку в поливинилхлоридных трубах Ø 25 мм.


Для оповещения людей, находящихся в помещении о возникновения пожара проектом предусматриваемые сигнальные сирены со встроенным стробом LD - 96 устанавливаемые на стене на высоте 1,8 м.

Электропитание приборов системы пожарной сигнализации осуществляется от сети 220 вольт, а резервное питания от аккумулятора 12вольт 17 А/час.

Все монтажные работы ПС и ЭС выполнить согласно ПУЭ и СНиП РК 2.02-15-2003.

Изм.	Изм. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						ПС		
						«Строительство детского сада и начальной школы по адресу Туркестанская область, г. Туркестан, улица Т.Рамбердиева, №1 «Д»		
						Детского сада и начальной школы		
						Стация	Лист	Листов
						РП	1	6
						Общие данные		
						ТОО "Соулест - 2050" г. Туркестан 2022 г.		
						Формат А2		

План 1-этажа на отг. 0,000.

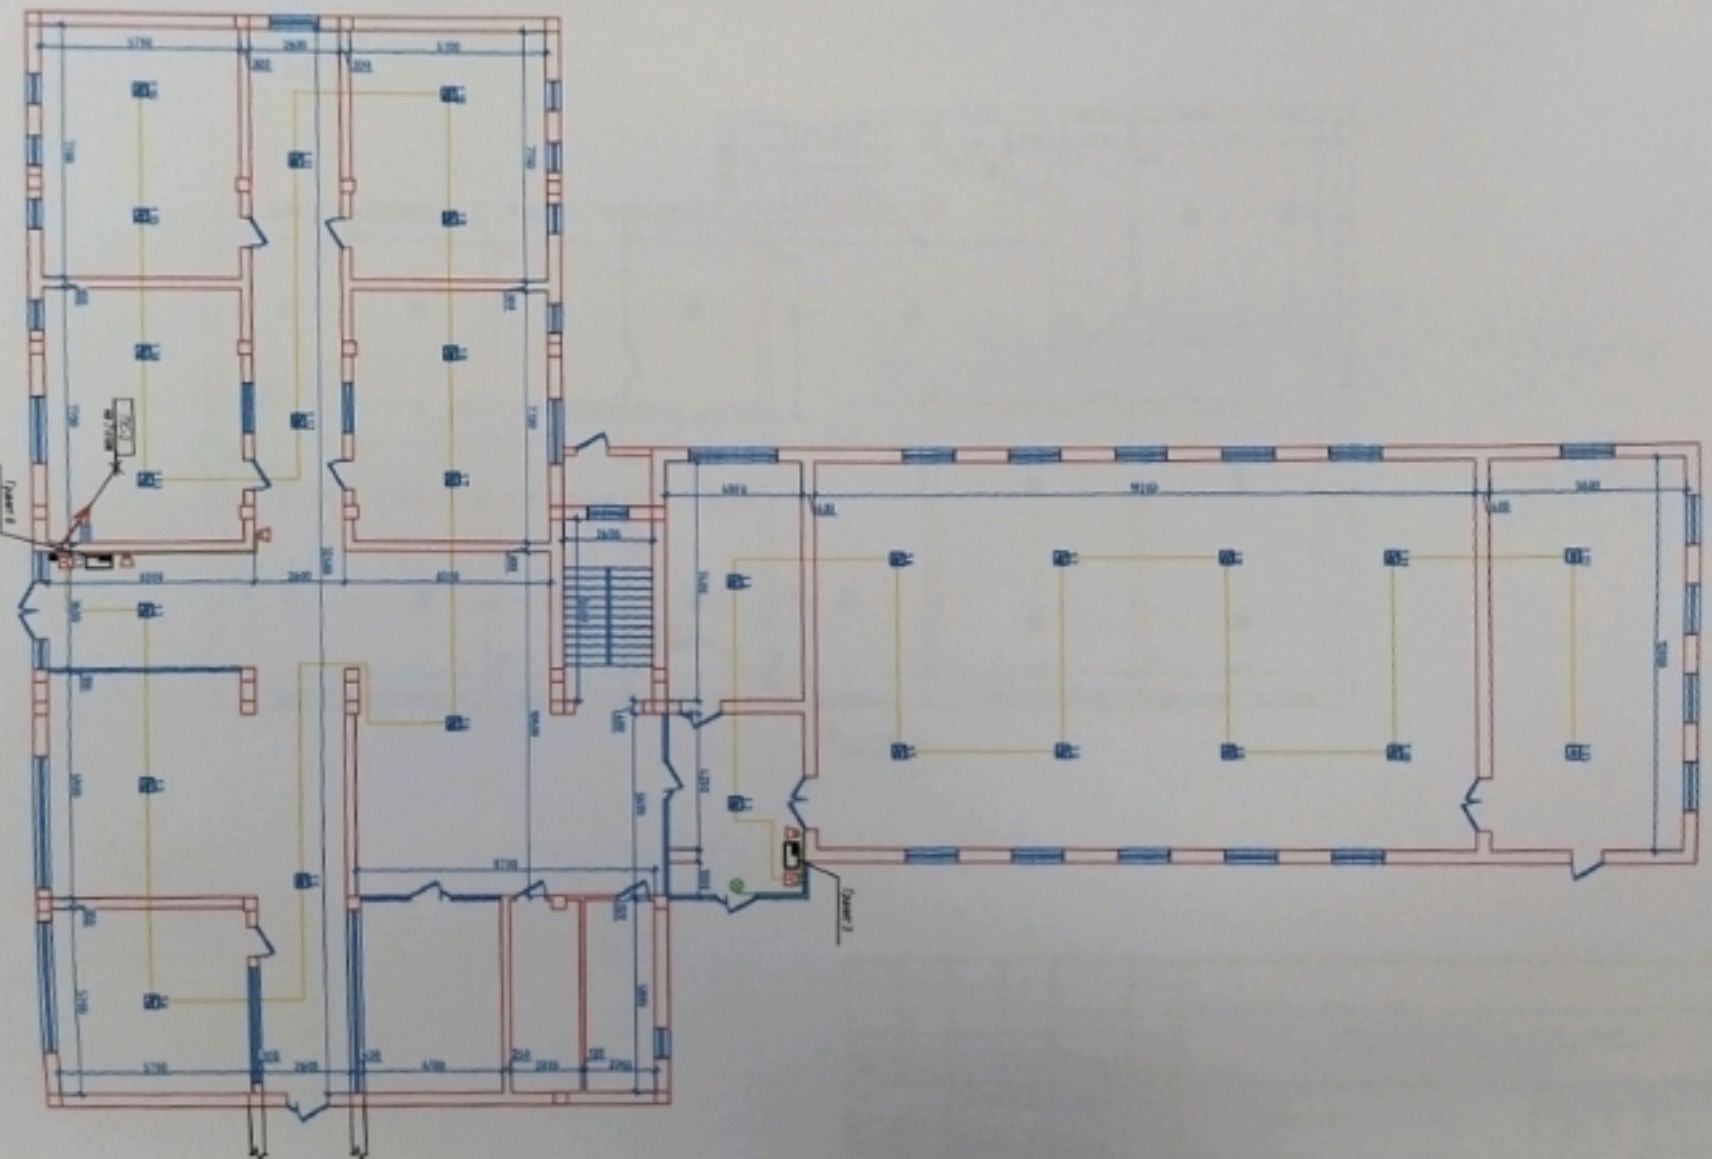

Центральный		
№ этажа	План в плане	Контурный план

№ п/п	Содержание	Дата	Подпись
1	Составлен		
2	Проверен		
3	Утвержден		

Исполнитель	Проверен	Утвержден
М.П.	М.П.	М.П.
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.

№	П/П	Контур	Автомат
	3		6


Архитектурный план 1-этажа на отг. 0,000.

Исполнитель: И.И.И.

Проверен: И.И.И.


Утвержден: И.И.И.

План 2-этажа на отм. 3.500.

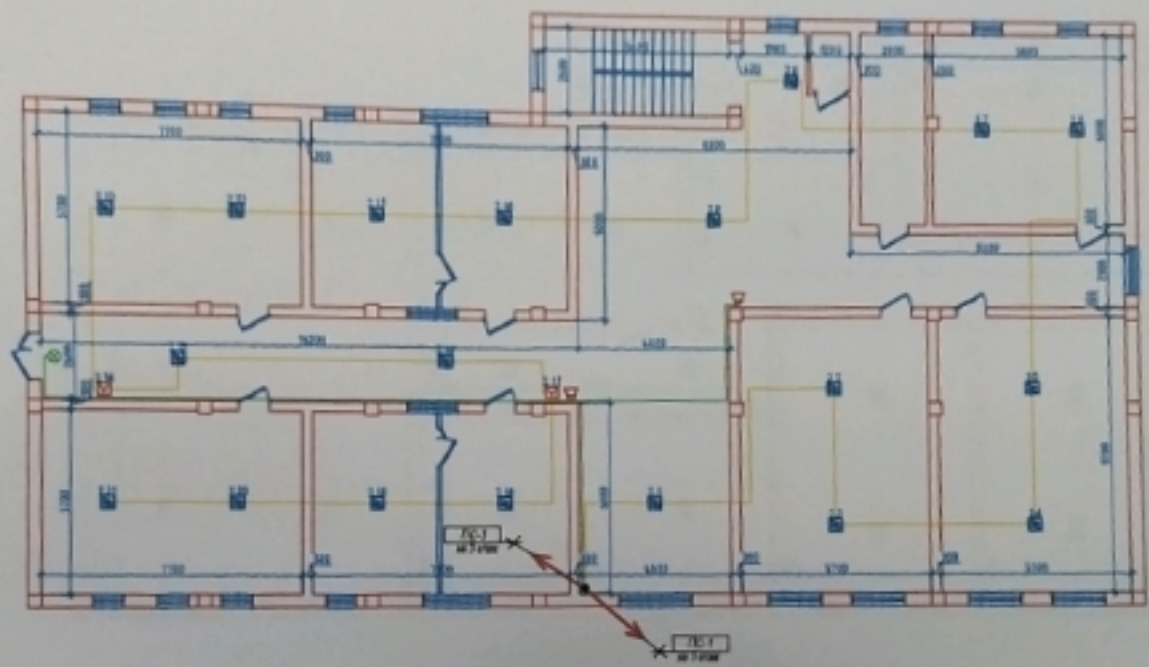

						ПС					
						«Строительное отделение города и городского района по адресу: Гурьевский район, г. Гурьевск, улица Г.Родченко, №1 «Б»»					
Изм.	Изм. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Детский сад и детский ясли	Стация	Лист	Листов		
ГМТ		Ширяков Е.		<i>[Signature]</i>			РП	4	6		
Нач. отд.		Ширяков Е.		<i>[Signature]</i>							
Исполн.		Ширяков Е.		<i>[Signature]</i>							
И. констр.						План 1-этажа на отм. 0.000.	100 "Сирень - 2000" г. Гурьевск 2002 г.				
Формат А2											

План 3-этажа на отм. 6,800.

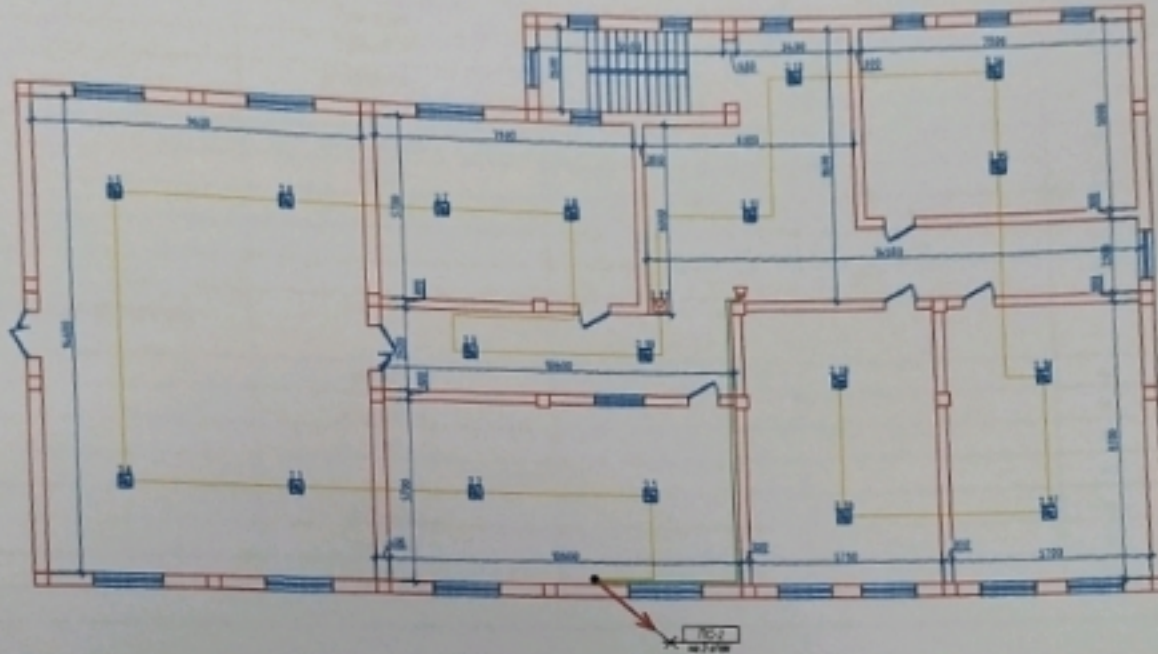

						ПС			
						«Спроектировано в отделении кадастра и инженерной геодезии ФГУП «Трансгеодезия» по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Гайдара, д. 17, стр. 1»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Детский сад и начальный школа	Специя	Лист	Листов
Г/И/П			Инвариант Е.	<i>[Signature]</i>			РП	5	6
Нач. отд.			Инвариант Е.	<i>[Signature]</i>					
Исполн.									
Р. инвар.						План 3-этажа на отм. 6,800			
						ГОО «Трансгеодезия» г. Тула, ул. Гайдара, д. 17, стр. 1			

